




BETON DENEY RAPORU



S.M.S. Yapı Laboratuvarı Mühendislik Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti..


RAPOR TARİHİ	18.05.2026 11:25:33	RAPOR NO	B361_28-26	LAB.NO	B361-26	BAK. R. NO	32051825
FİRMA, ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ							
DENEY İSTEYEN FİRMA	: KIZIL MİHRAB YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ			YAPI SAHİBİ	: DOĞUBATI HAN PROJE GELİŞTİRME MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		
MÜTEAHHİT FİRMA	: DOĞUBATI HAN PROJE GELİŞ. MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. VE YASA MİMARLIK İNŞ. TUR. İNŞ.LTD.ŞTİ						
ŞANTİYE ADRESİ	: CUMHURİYET MAH. BALKAN CADDESİ LÜLEBURGAZ B-BLOK			YİBF NUMARASI	: 2432623		
PAFTA / ADA / PARSEL	: /852/3			NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 20.04.2026	11:00	
KAT/KOT/BLOK	: BODRUM KAT/0.37 M/B BLOK			NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 21.04.2026	16:37	
NUMUNEYİ ALAN	: SELÇUK DALBAY			DENEY TARİHİ 7 GÜN	:		
ÜRETİCİ FİRMA	: CANTAŞ BETON VE BETON ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş			DENEY TARİHİ 28 GÜN	: 18.05.2026	11:25	
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 30			NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi		
YAPI ELEMANI	: KOLON PERDE			ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 12		
				İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON		
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500						

ETİKET SERİ NO	T.MİKSER NO	İRSALİYE NO - PLAKA	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.	Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S/mm)	Ölçülen Slump (S/cm)	Kırılma Yüğü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)		
					Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Deney Sonuçları
7593778 2	1	CTI2026000029 80 (22ADE883)	1-1	10	7	20	22	S3	160	1.096,37	2.366	48,7	48,3
7593779 4	1	CTI2026000029 80 (22ADE883)	1-2	10	7	20	22	S3	160	1.109,97	2.345	49,3	
7593776 6	1	CTI2026000029 80 (22ADE883)	1-3	10	7	20	22	S3	160	1.052,65	2.390	46,8	
7593777 6	2	CTI2026000029 82 (22ADE888)	2-1	10	30	20	22	S3	160	813,12	2.360	36,1	43,3
7593779 5	2	CTI2026000029 82 (22ADE888)	2-2	10	30	20	22	S3	160	1.156,24	2.358	51,4	
7593777 0	2	CTI2026000029 82 (22ADE888)	2-3	10	30	20	22	S3	160	955,21	2.360	42,5	
7593776 2	3	CTI2026000029 86 (22ADC809)	3-1	11	0	22	23	S3	160	913,76	2.389	40,6	42,5
7593775 3	3	CTI2026000029 86 (22ADC809)	3-2	11	0	22	23	S3	160	1.012,20	2.390	45,0	
7593779 9	3	CTI2026000029 86 (22ADC809)	3-3	11	0	22	23	S3	160	941,60	2.390	41,8	

Ortalama: 0,00 44,70


28 Günlük (Etiket Seri No)

75937776 75937766 75937782
75937794 75937795 75937770

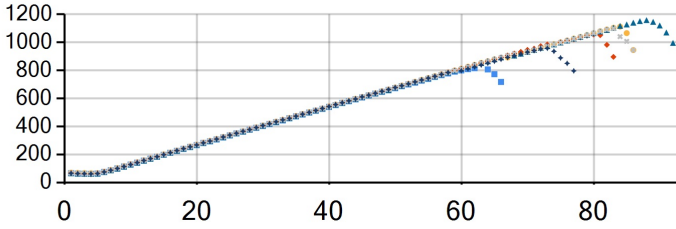

28 Günlük (Etiket Seri No)

75937762 75937753 75937799

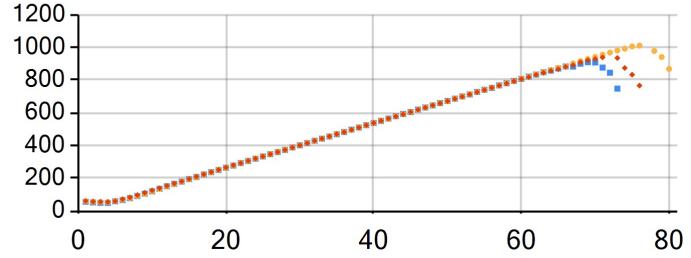

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (f _{cm}) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (f _{ci}) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75
1		Uygulanamaz	≥f _{ck}						
2 - 4		≥f _{ck} + 1.0	≥f _{ck} - 4.0						
5 ve daha		≥f _{ck} + 2.0	≥f _{ck} - 4.0						

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek F_{ck} (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 1 Sayıdır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmelidir.
- 5- 28 günlük basınç dayanımının (f_{ci}), 7 günlük basınç dayanımından düşük olması halinde, raporda (*) işareti ile belirtilmekte olup, TS 13515 hükümlerine göre değerlendirilmelidir.
- 6- Laboratuvarımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2013-07-12 Tarih ve 442 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir.

DENEYİ YAPAN

ONAYLAYAN

OGUZHAN YILMAZ

Atatürk Mah. Yeni Sanayi Sitesi A-3 Blok No: 42 Lüleburgaz / KIRKLARELİ

Tel: 05464567479 e-mail: smsyapilabratuari@gmail.com