




BETON DENEY RAPORU




S.M.S. Yapı Laboratuvarı Mühendislik Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti..

RAPOR TARİHİ	23.05.2026 09:36:42	RAPOR NO	B551_7-26	LAB.NO	B551-26	BAK. R. NO	32108311
FİRMA, ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ							
DENEY İSTEYEN FİRMA	KIZIL MİHRAB YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ			YAPI SAHİBİ	DOĞUBATI HAN PROJE GELİŞTİRME MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		
MÜTEAHHİT FİRMA	DOĞUBATI HAN PROJE GELİŞ. MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. VE YASA MİMARLIK İNŞ. TUR. İNŞ.LTD.ŞTİ						
ŞANTİYE ADRESİ	CUMHURİYET MAH. BALKAN CAD. LÜLEBURGAZ A-BLOK			YİBF NUMARASI	2432615		
PAFTA / ADA / PARSEL	/852/3			NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	16.05.2026 11:39		
KAT/KOT/BLOK	BODRUM KAT/-0.10M/OTOPARK			NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	18.05.2026 09:33		
NUMUNEYİ ALAN	SÜLEYMAN USTA			DENEY TARİHİ 7 GÜN	23.05.2026 08:55		
ÜRETİCİ FİRMA	CANTAŞ BETON VE BETON ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş			DENEY TARİHİ 28 GÜN			
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	C30/37 - 180			NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	15x15x15 - Küp Numunesi		
YAPI ELEMANI	OTOPARK TABLİYE			ALINAN NUMUNE ADEDİ	20		
UYG. STANDARDLAR	TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500			İSTENEN DENEYLER	TAZE BETON		

ETİKET SERİ NO	T.MİKSER NO	İRSALİYE NO - PLAKA	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.		Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S/mm)	Ölçülen Slump (S/cm)	Kırılma Yüğü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)		
						Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Deney Sonuçları
7756509 6	1	CTI2026000037 74 (22ADB597)	1-1	9	59	20	26	S3	150	927,08	2.360	41,2		
7593810 4	2	CTI2026000037 76 (22ADB864)	2-1	10	10	20	27	S3	160	1.023,83	2.366	45,5		
7593810 2	3	CTI2026000037 83 (22ADF156)	3-1	11	16	23	28	S3	190	967,88	2.366	43,0		
7593810 8	4	CTI2026000037 84 (22ADB864)	4-1	11	23	23	28	S3	170	1.034,06	2.354	46,0		
7593814 5	5	CTI2026000037 86 (22ADF160)	5-1	11	39	23	28	S3	170	832,18	2.360	37,0		
Ortalama:												42,50	0,00	

7 Günlük (Etiket Seri No)

■ 75938108 ♦ 75938145 × 75938104
● 75938102 ▲ 77565096

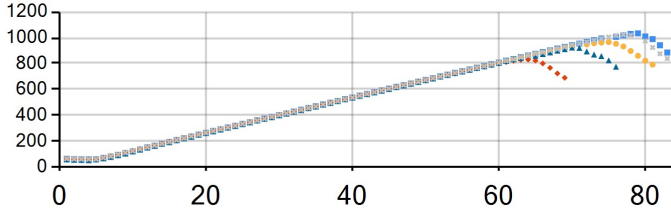

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (f _{cm}) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (f _{ci}) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75
1		Uygulanamaz	≥f _{ck}						
2 - 4		≥f _{ck} + 1.0	≥f _{ck} - 4.0						
5 ve daha		≥f _{ck} + 2.0	≥f _{ck} - 4.0						

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek F_{ck} (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 1 Sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmelidir.
- 5- 28 günlük basınç dayanımının (f_{ci}), 7 günlük basınç dayanımından düşük olması halinde, raporda (*) işareti ile belirtilmekte olup, TS 13515 hükümlerine göre değerlendirilmelidir.
- 6- Laboratuvarımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2013-07-12 Tarih ve 442 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir.

DENEYİ YAPAN

ONAYLAYAN

OGUZHAN YILMAZ

Atatürk Mah. Yeni Sanayi Sitesi A-3 Blok No: 42 Lüleburgaz / KIRKLARELİ

Tel: 05464567479 e-mail: smsyapilabratuari@gmail.com